

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д. 21, тел. 56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району Тульской области

Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 33, кабинет 7, тел. 8(48735) 5-83-07

Предписание №30/1/1-11

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»,
в лице директора Салихова Сергея Владимировича**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кимовского района Тульской области по пожарному надзору № 30 от «22» мая 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«03» июня 2019 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.

«13» июня 2019 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.

«27» июня 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

проведена плановая проверка ВрИО начальника ОНД и ПР по Кимовскому району Тульской области лейтенантом внутренней службы Хромых Павлом Александровичем; старшим инженером ФГБУ СЭС ФПС ИПЛ по Тульской области капитаном в.н. службы Куренковым Павлом Михайловичем в отношении объекта защиты – здание и помещения – муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова», по адресу: Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова» Салиховым Сергеем Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Оборудовать двери 1,2 этажей лестничных площадок устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1. МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»	ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2018 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.151; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.6.18	до 11.11.2019 года	

2	<p>Провести испытание наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола.</p> <p>Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1. МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»</p>	<p>Правила Противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 24</p>	<p>до 11.11.2019 года</p>	
3	<p>Обеспечить наличие проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке.</p> <p>Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1. МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»</p>	<p>ст.83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ</p>	<p>до 11.11.2019 года</p>	
4	<p>Обеспечить в каждом защищаемом помещении установку не менее 3 точечных пожарных извещателей, включенных в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов, либо не менее 4 точечных пожарных извещателей, включенных по два извещателя в каждый шлейф.</p> <p>Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1. МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»</p>	<p>п. 14.3 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009</p>	<p>до 11.11.2019 года</p>	
5	<p>Привести кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты в соответствии с требованиями п. 4.5 Свода правил</p> <p>Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1. МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»</p>	<p>Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» № 6.13130.2013 и п.6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности</p>	<p>до 11.11.2019 года</p>	
6	<p>Предусмотреть защитную конструкцию извещателей в спортзале.</p> <p>Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1. МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»</p>	<p>нарушение п.13.3.13 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009</p>	<p>до 11.11.2019 года</p>	
7	<p>Установить в тамбуре автоматическую пожарную сигнализацию.</p> <p>Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1. МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»</p>	<p>нарушение п.А.4 приложения А Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009</p>	<p>до 11.11.2019 года</p>	

8	В кабинете № 30 обеспечить расстояние от точечных дымовых извещателей до электросветильников более и равное 0,5 м. Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1. МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»	нарушение п. 13.3.6. Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009	до 11.11.2019 года
9	Обеспечить в кабинете технологии расстояние от точечных дымовых извещателей до приточного и/или вытяжного вентиляционного отверстия более или равное 1 м. Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1. МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»	нарушение п. 13.3.6. Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009	до 11.11.2019 года
10	В помещении варочного цеха расстояние от теплового пожарного извещателя до стены не должно превышать 2,5 м. Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1. МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»	нарушение п. 13.6.1. Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009	до 11.11.2019 года
11	Обеспечить защиту приемно-контрольного прибора от несанкционированного доступа. Кимовский район, п. Епифань, ул. Школьная, д. 1. МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Орлова»	нарушение п. 13.14.5. Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009	до 11.11.2019 года

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО начальника ОНД и ПР
по Кимовскому району Тульской области
лейтенант в.н. службы Хромых П.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«27» июня 2019г.


М.Л.П

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МКОУ «Епифанская средняя общеобразовательная школа имени
С.Н. Орлова» Салихов С.В.
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«27» июня 2019г.

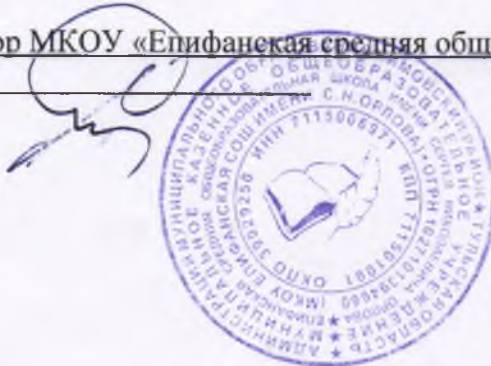

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99